


POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0‰ 1.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	0.0 2.5 8.0

Generator rysunkowy 7.3.17 (www.pro-sanit.com.pl)
Nowe pliki: profil_zalozony Projekt: Lido

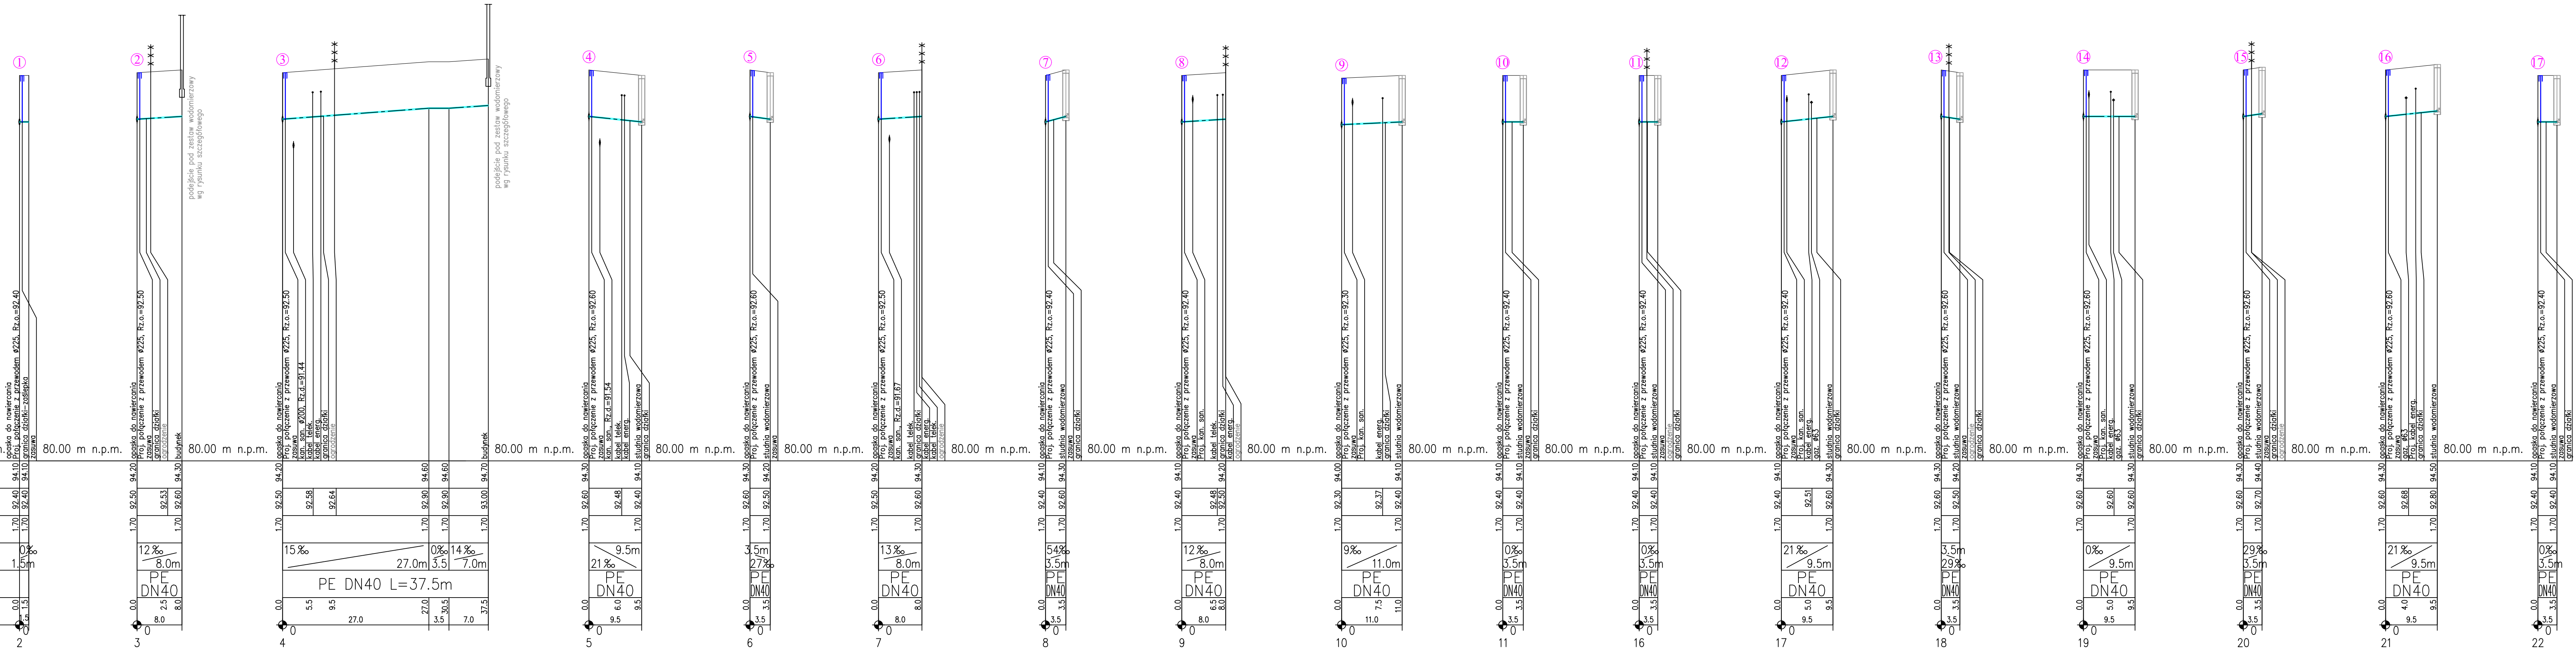

UWAGA: Nad przewodem wodociagowym ukladanym wykopem otwartym nalezy ulozyc tasmę lokalizacyjną Tol-W/20 /w odległości 30 cm/

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Garwolin ul. Jagodzińska 53 tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl	Investor: Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów	Stadium: P.B.
Projektował: mgr inż. Daniel Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0200/PWOS/07	Podpis:	Data: 13.02.2024
Sprawił: mgr inż. Sławomir Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0400/PWOS/09	Investycja: BUDOWA PRZEWODÓW BOCZNYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JOZEFÓW, UL. TABIEJSZA, TELIMONY I POSCIEJSZĄ, dz. nr: 21/1, 21/2, 50, 51, 22, 23, 24, 52/1, 52/2, 53, 31, 60, 61, 32, 33, 62, 63, 34, 55/2, 64 - obr. 81, dz. nr: 7, 8, 9, 11, 12, 20/4, 20/3, 21/4, 21/3, 14/1, 14/2, 17, 341 - obr. 85 jednostka ewidencyjna: 141701.1: Józefów	Skala: 1: 100/500
Nazwa rysunku: Profil podłużny sieci wodociągowej		Nr rys: PR1