


Studzienka wodomierzowa Ø 1200 z kręgów żelbetowych

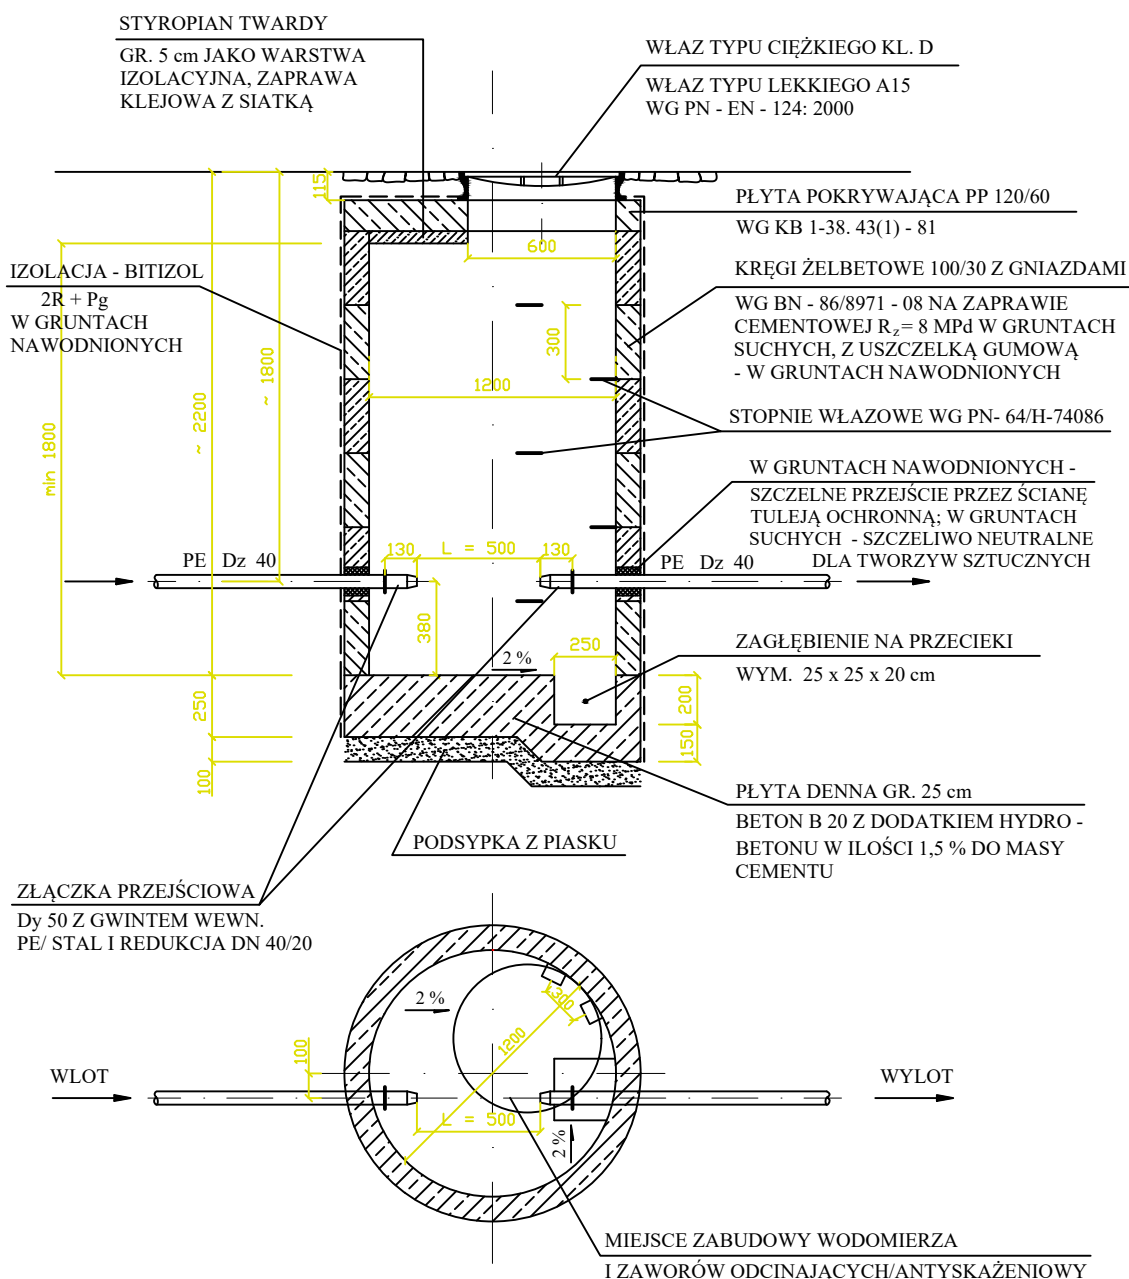

UWAGA

1. Poziom wierzchu wjazdu powinien być równy z powierzchnią, utwardzoną, natomiast na trawnikach itp. wierzch wjazdu powinien wystawać co najmniej 8 cm ponad powierzchnie terenu
2. Ściany i strop wewnętrzny studzienki pomalować na jasny kolor.

PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Garwolin ul. Jagodzińska 53 tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl		Inwestor: Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów	Stadium: P.B.
<i>Projektował:</i> mgr inż. Daniel Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0200/POOS/07 <i>Sprawdził:</i> mgr inż. Sławomir Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0400/PWOS/09		Inwestycja: BUDOWA PRZEWODÓW BOCZNYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, ULICA GODEBSKIEGO jednostka ewidencyjna: 141701_1: Józefów	Data: 28.10.2024
		Nazwa rysunku: Schemat studni wodomierzowej	Nr rys: TE5