



Schemat zagęszczenia zasypki

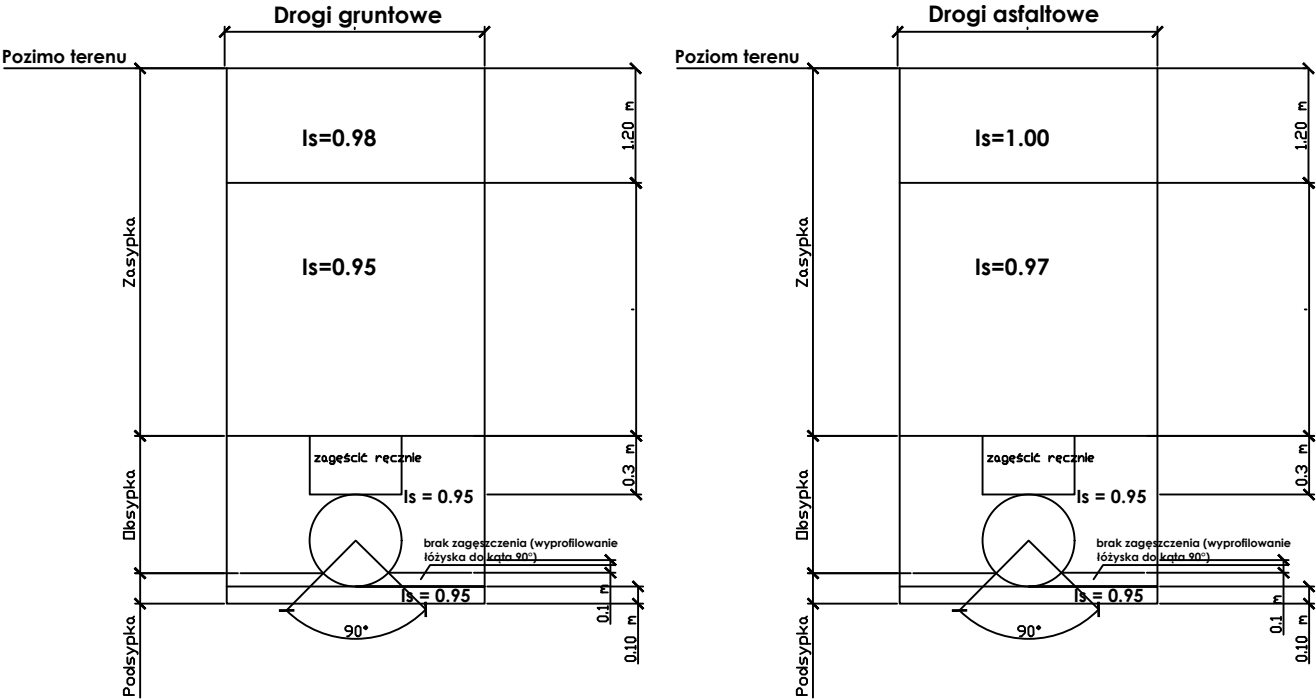

UŁOŻENIE RURY PVC W WYKOPIE

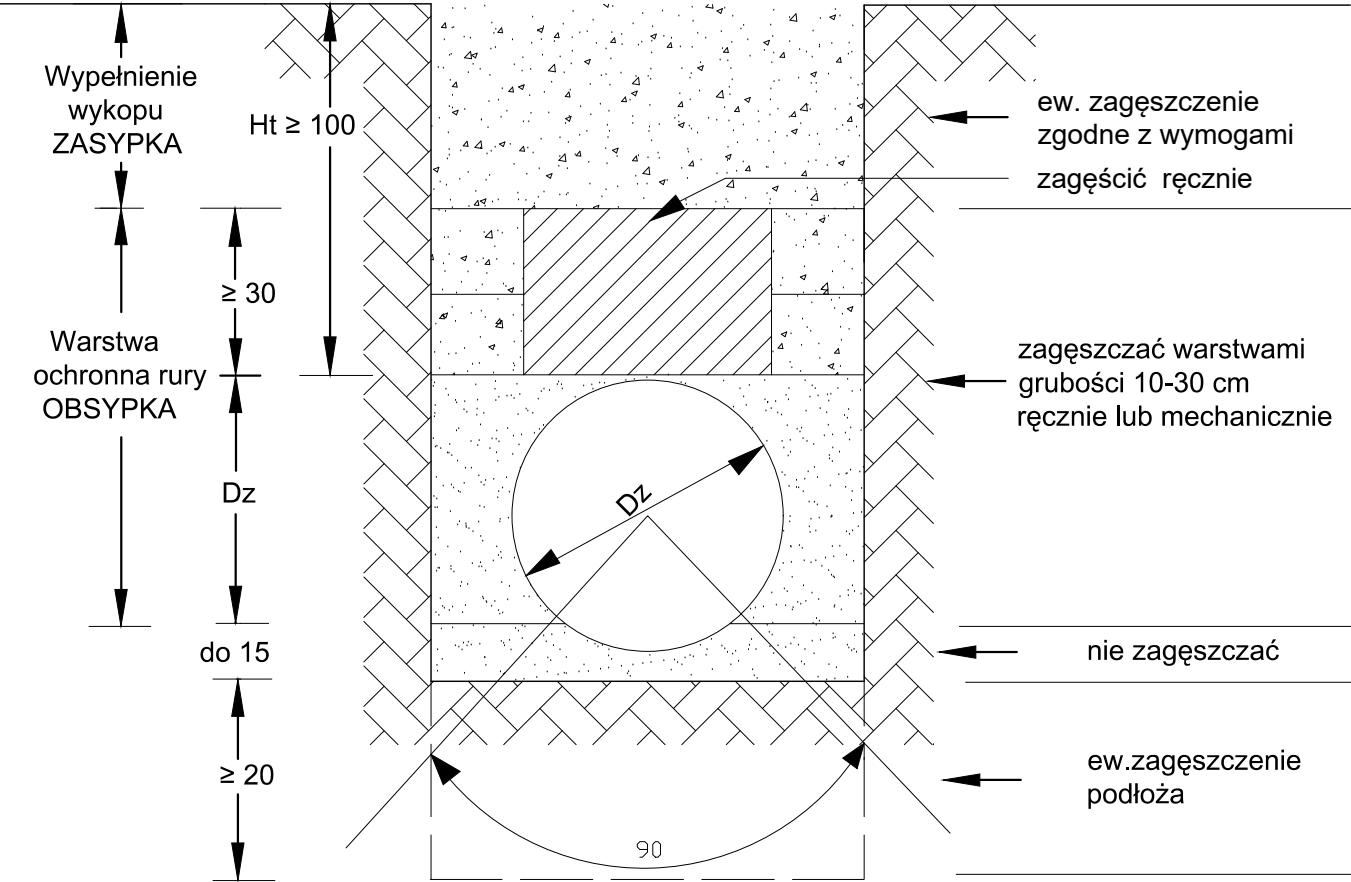

Wymiary w ( cm )

<b>PRO-SANIT</b> Biuro Usług Inżynieryjnych Garwolin ul. Jagodzińska 53 tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl	Podpis:	<b>Inwestor:</b> Miasto Józefów ul. Kard. Wyszyńskiego 1 05-420 Józefów	<b>Stadium:</b> P.B.
		<b>Inwestycja:</b> BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, ULICA GODEBSKIEGO jednostka ewidencyjna: 141701_1: Józefów	<b>Data:</b> 28.10.2024
<i>Projektował:</i> mgr inż. Daniel Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0200/POOS/07 <i>Sprawdził:</i> mgr inż. Sławomir Baran upr. bud. do projektowania b/o w specjalności sanitarnej MAZ/0400/PWOS/09		<b>Nazwa rysunku:</b> Schemat ułożenia rury w wykopie	<b>Nr rys:</b> TE1